



2階

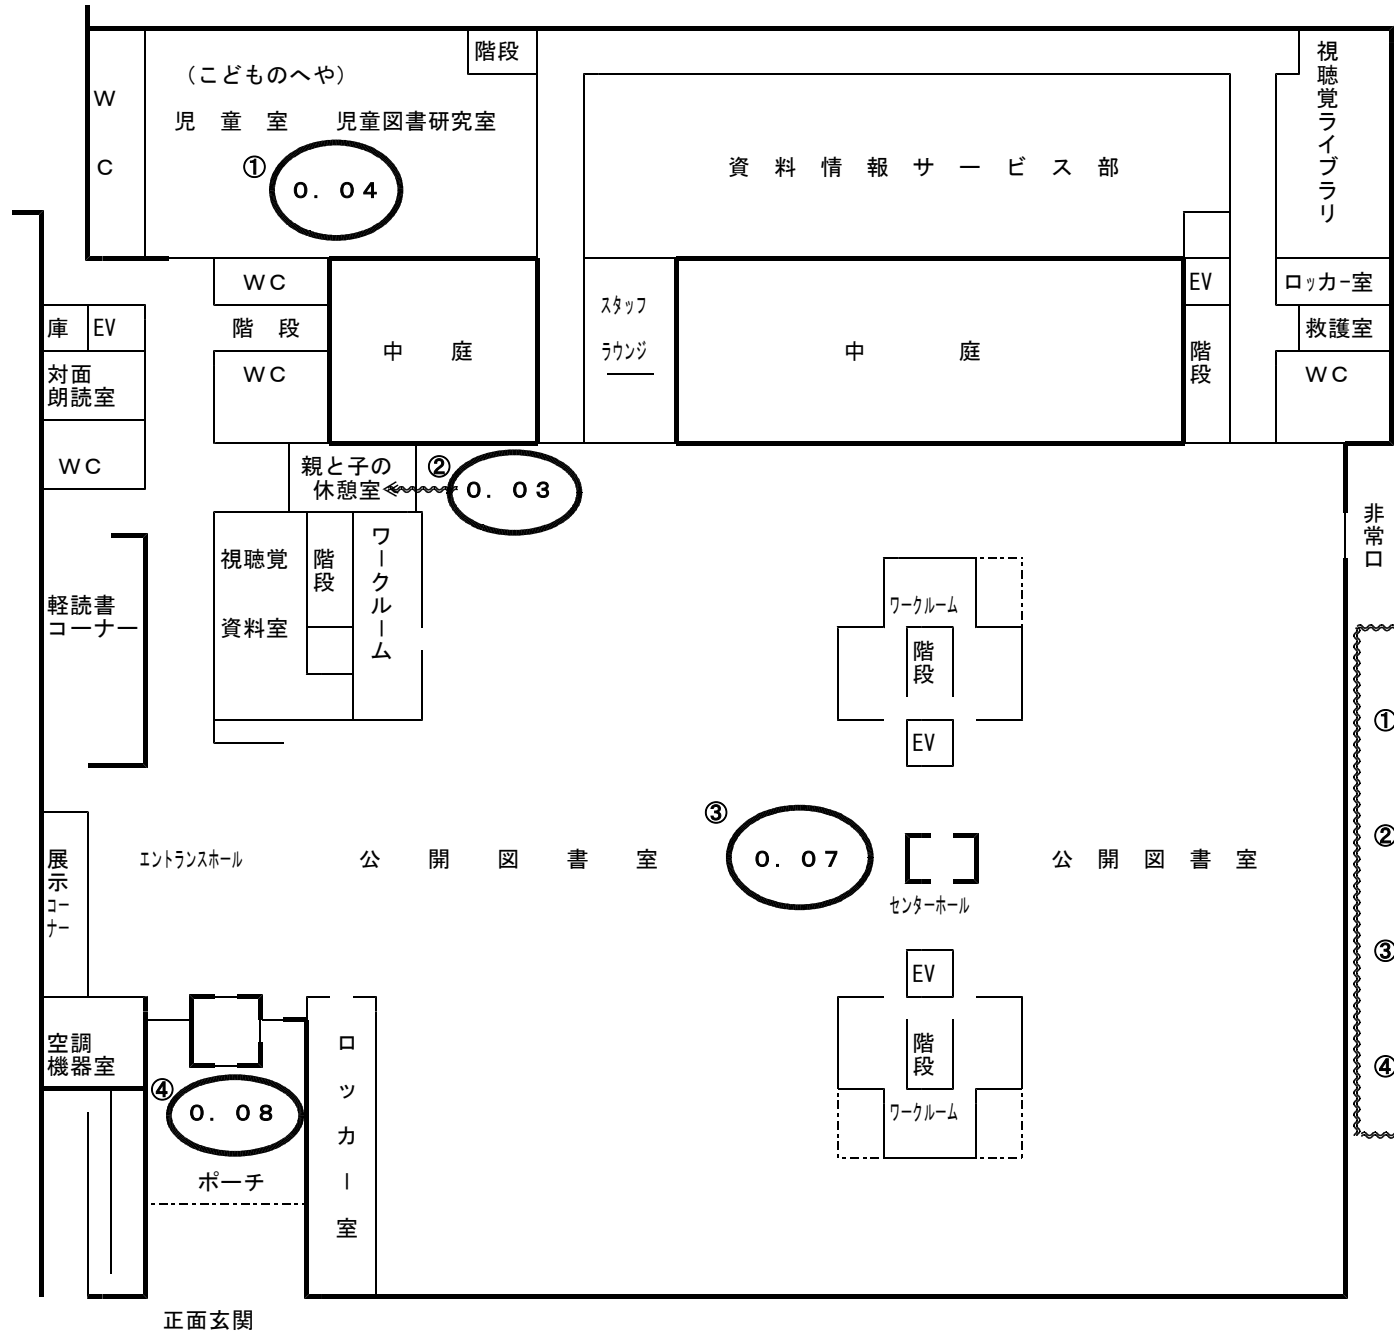

《放射線量測定値》

- ① こどものへや（中央・床から1mの高さ）
0.04 マイクロシーベルト/時
- ② 親子の休憩室（中央・床から1mの高さ）
0.03 マイクロシーベルト/時
- ③ 公開図書室（中央・床から1mの高さ）
0.07 マイクロシーベルト/時
- ④ 正面玄関（ポーチ・床から1mの高さ）
0.08 マイクロシーベルト/時

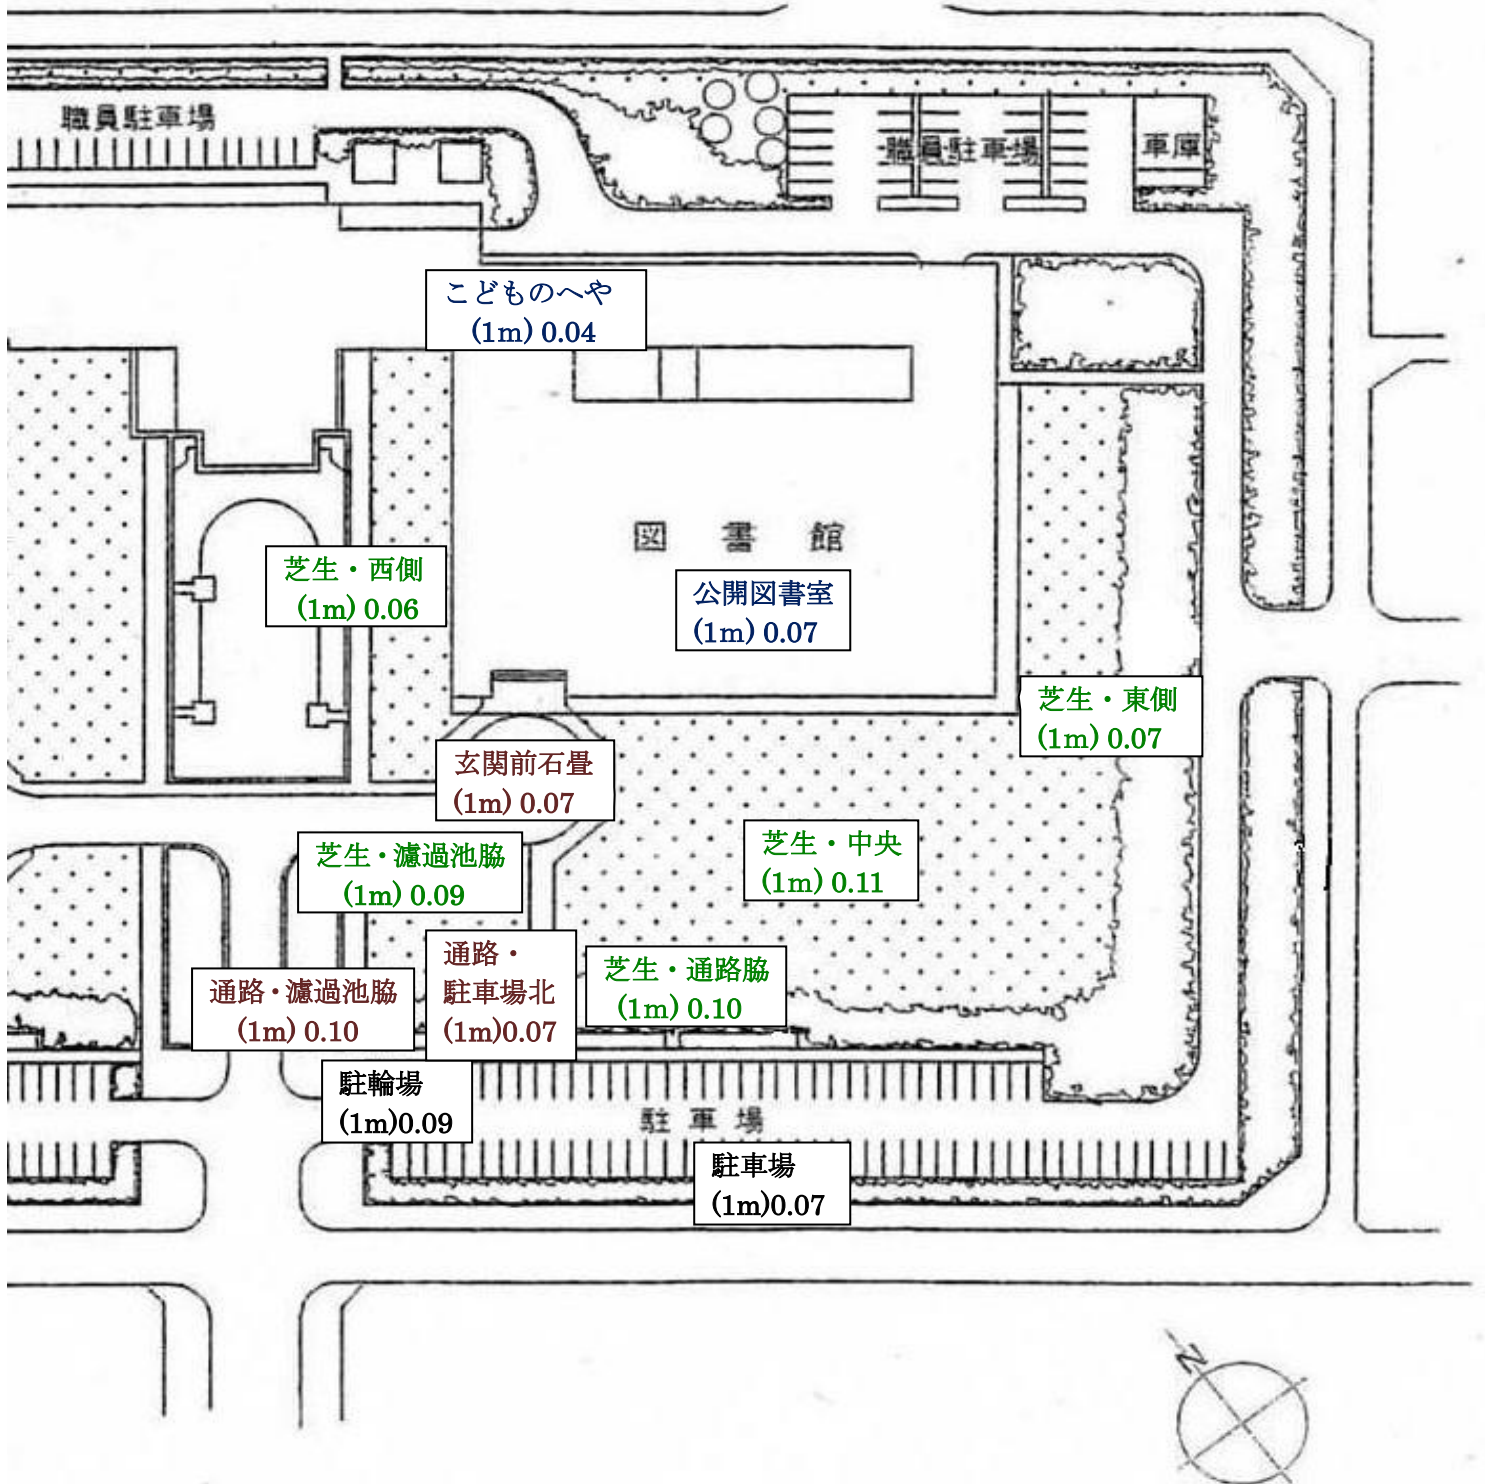

放射線量測定値の推移

測定地点(代表)		測定値(地上高1m) (単位: マイクロシーベルト/時)					
		H30	R1	R2	R3	R4	R5
		7月	7月	7月	7月	7月	7月
屋内	公開図書室	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07
	こどものへや	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
屋外	玄関前石畳	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07
	芝生・中央	0.08	0.07	0.07	0.07	0.12	0.11
	駐車場	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07